



A	1		2		3		4		5		6	
	LIST ČÍSLO	OBSAH		LIST ČÍSLO	OBSAH		<div>Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S</div> <div>Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:</div> <div>Izolovaním živých častí</div> <div>Krytmi</div> <div>Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:</div> <div>Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania</div> <div>Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov</div>					
	1	TITULNÝ LIST										
2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA											
B	3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD										
C												
D												

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
PROJEKTANT		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93</div> <div>058 01 Poprad, Slovakia</div> <div>www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166			MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL	
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A 4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 03 UBYTOVACÍ DOMČEK "A"			MIERKA	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RD-A1			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E003E01-0	
			LIST 1 / 3	

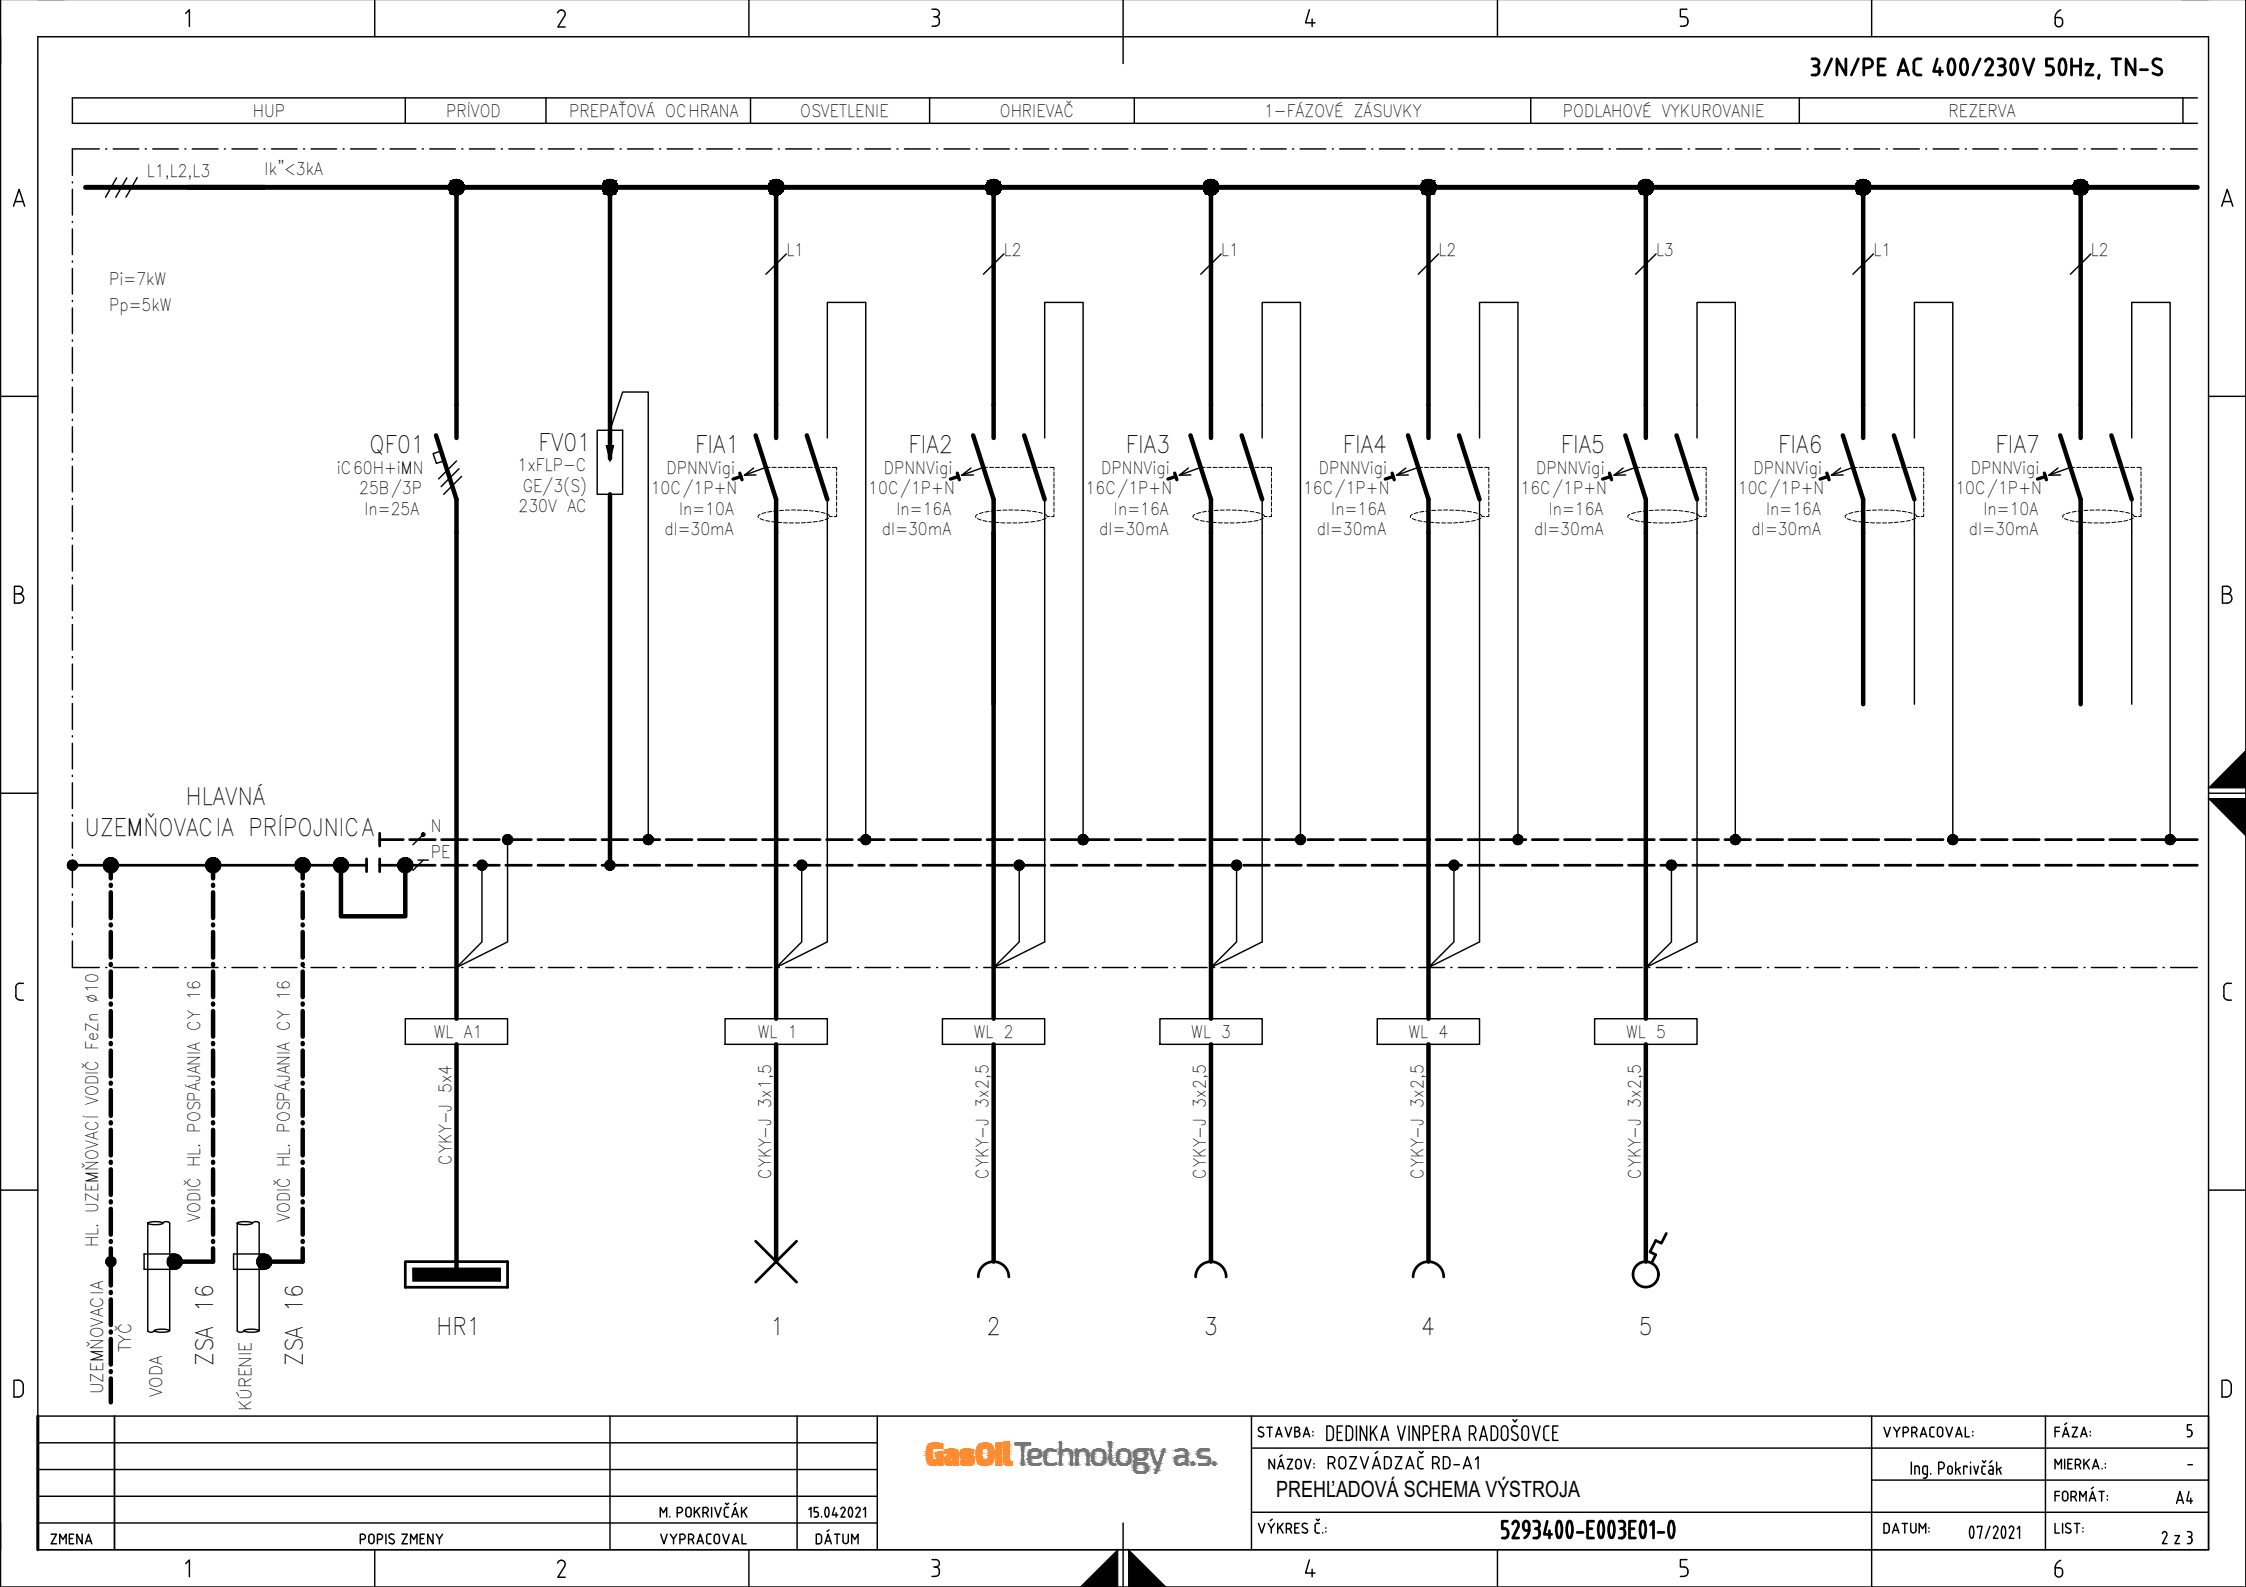

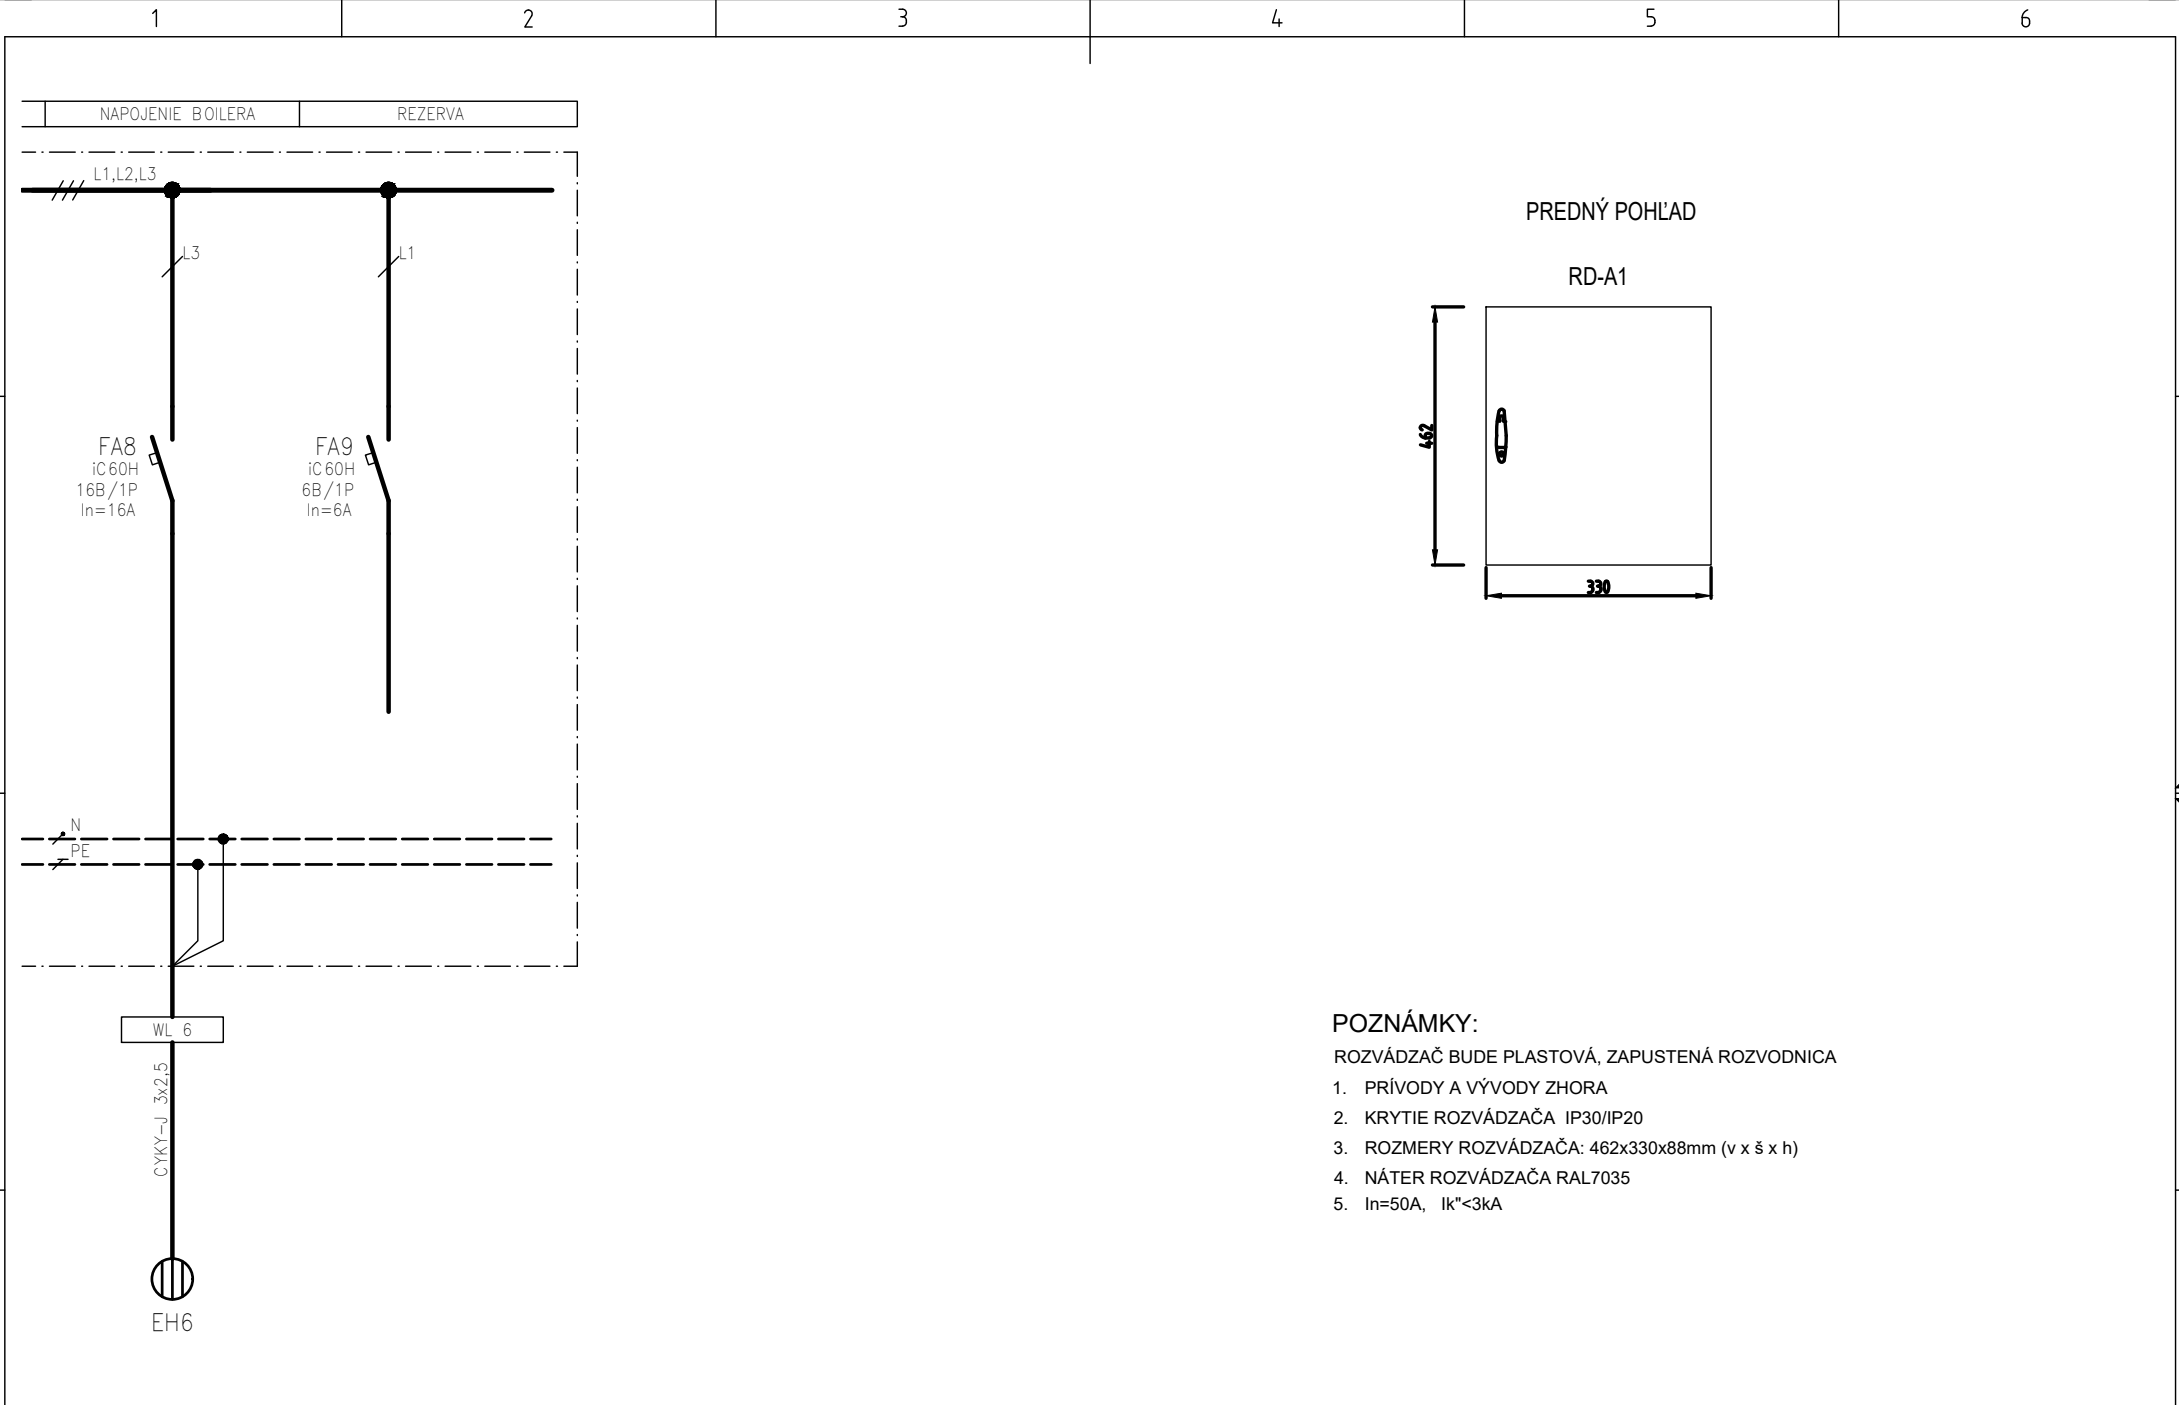

				GasOil Technology a.s.	STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	VYPRACOVAL:	FÁZA: 5
					NÁZOV: ROZVÁDZAČE RD-A1	Ing. Pokrivčák	MIERKA: -
					PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD		FORMÁT: A4
					VÝKRES Č.: 5293400-E003E01-0	DATUM: 07/2021	LIST: 3 z 3
ZMENA	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	DÁTUM				