



A	1		2		3		4		5		6	
	LIST ČÍSLO	OBSAH		LIST ČÍSLO	OBSAH		<div>System: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S</div> <div>Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:</div> <div>Izolovaním živých častí</div> <div>Krytmi</div> <div>Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:</div> <div>Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania</div> <div>Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov</div>					
	1	TITULNÝ LIST										
B	2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA										
	3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD										
C												
D												

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS
PROJEKTANT		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93</div> <div>058 01 Poprad, Slovakia</div> <div>www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR		MANAŽÉR PROJEKTU		
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		ING. MILAN VARHOL		
STAVBA		STUPEŇ		
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA		
		DÁTUM	ČÍSLO PARE	
		07/2021		
		FORMÁT	MIERKA	
		A 4		
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR		ČÍSLO ZÁKAZKY		
SO 05 UBYTOVACÍ DOMČEK "C"		934/18/50		
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA		ČÍSLO VÝKRESU		
ELEKTRO		LIST		
NÁZOV VÝKRESU		5293400-E005E01-0		
ROZVÁDZAČ RD-C1		1 / 3		

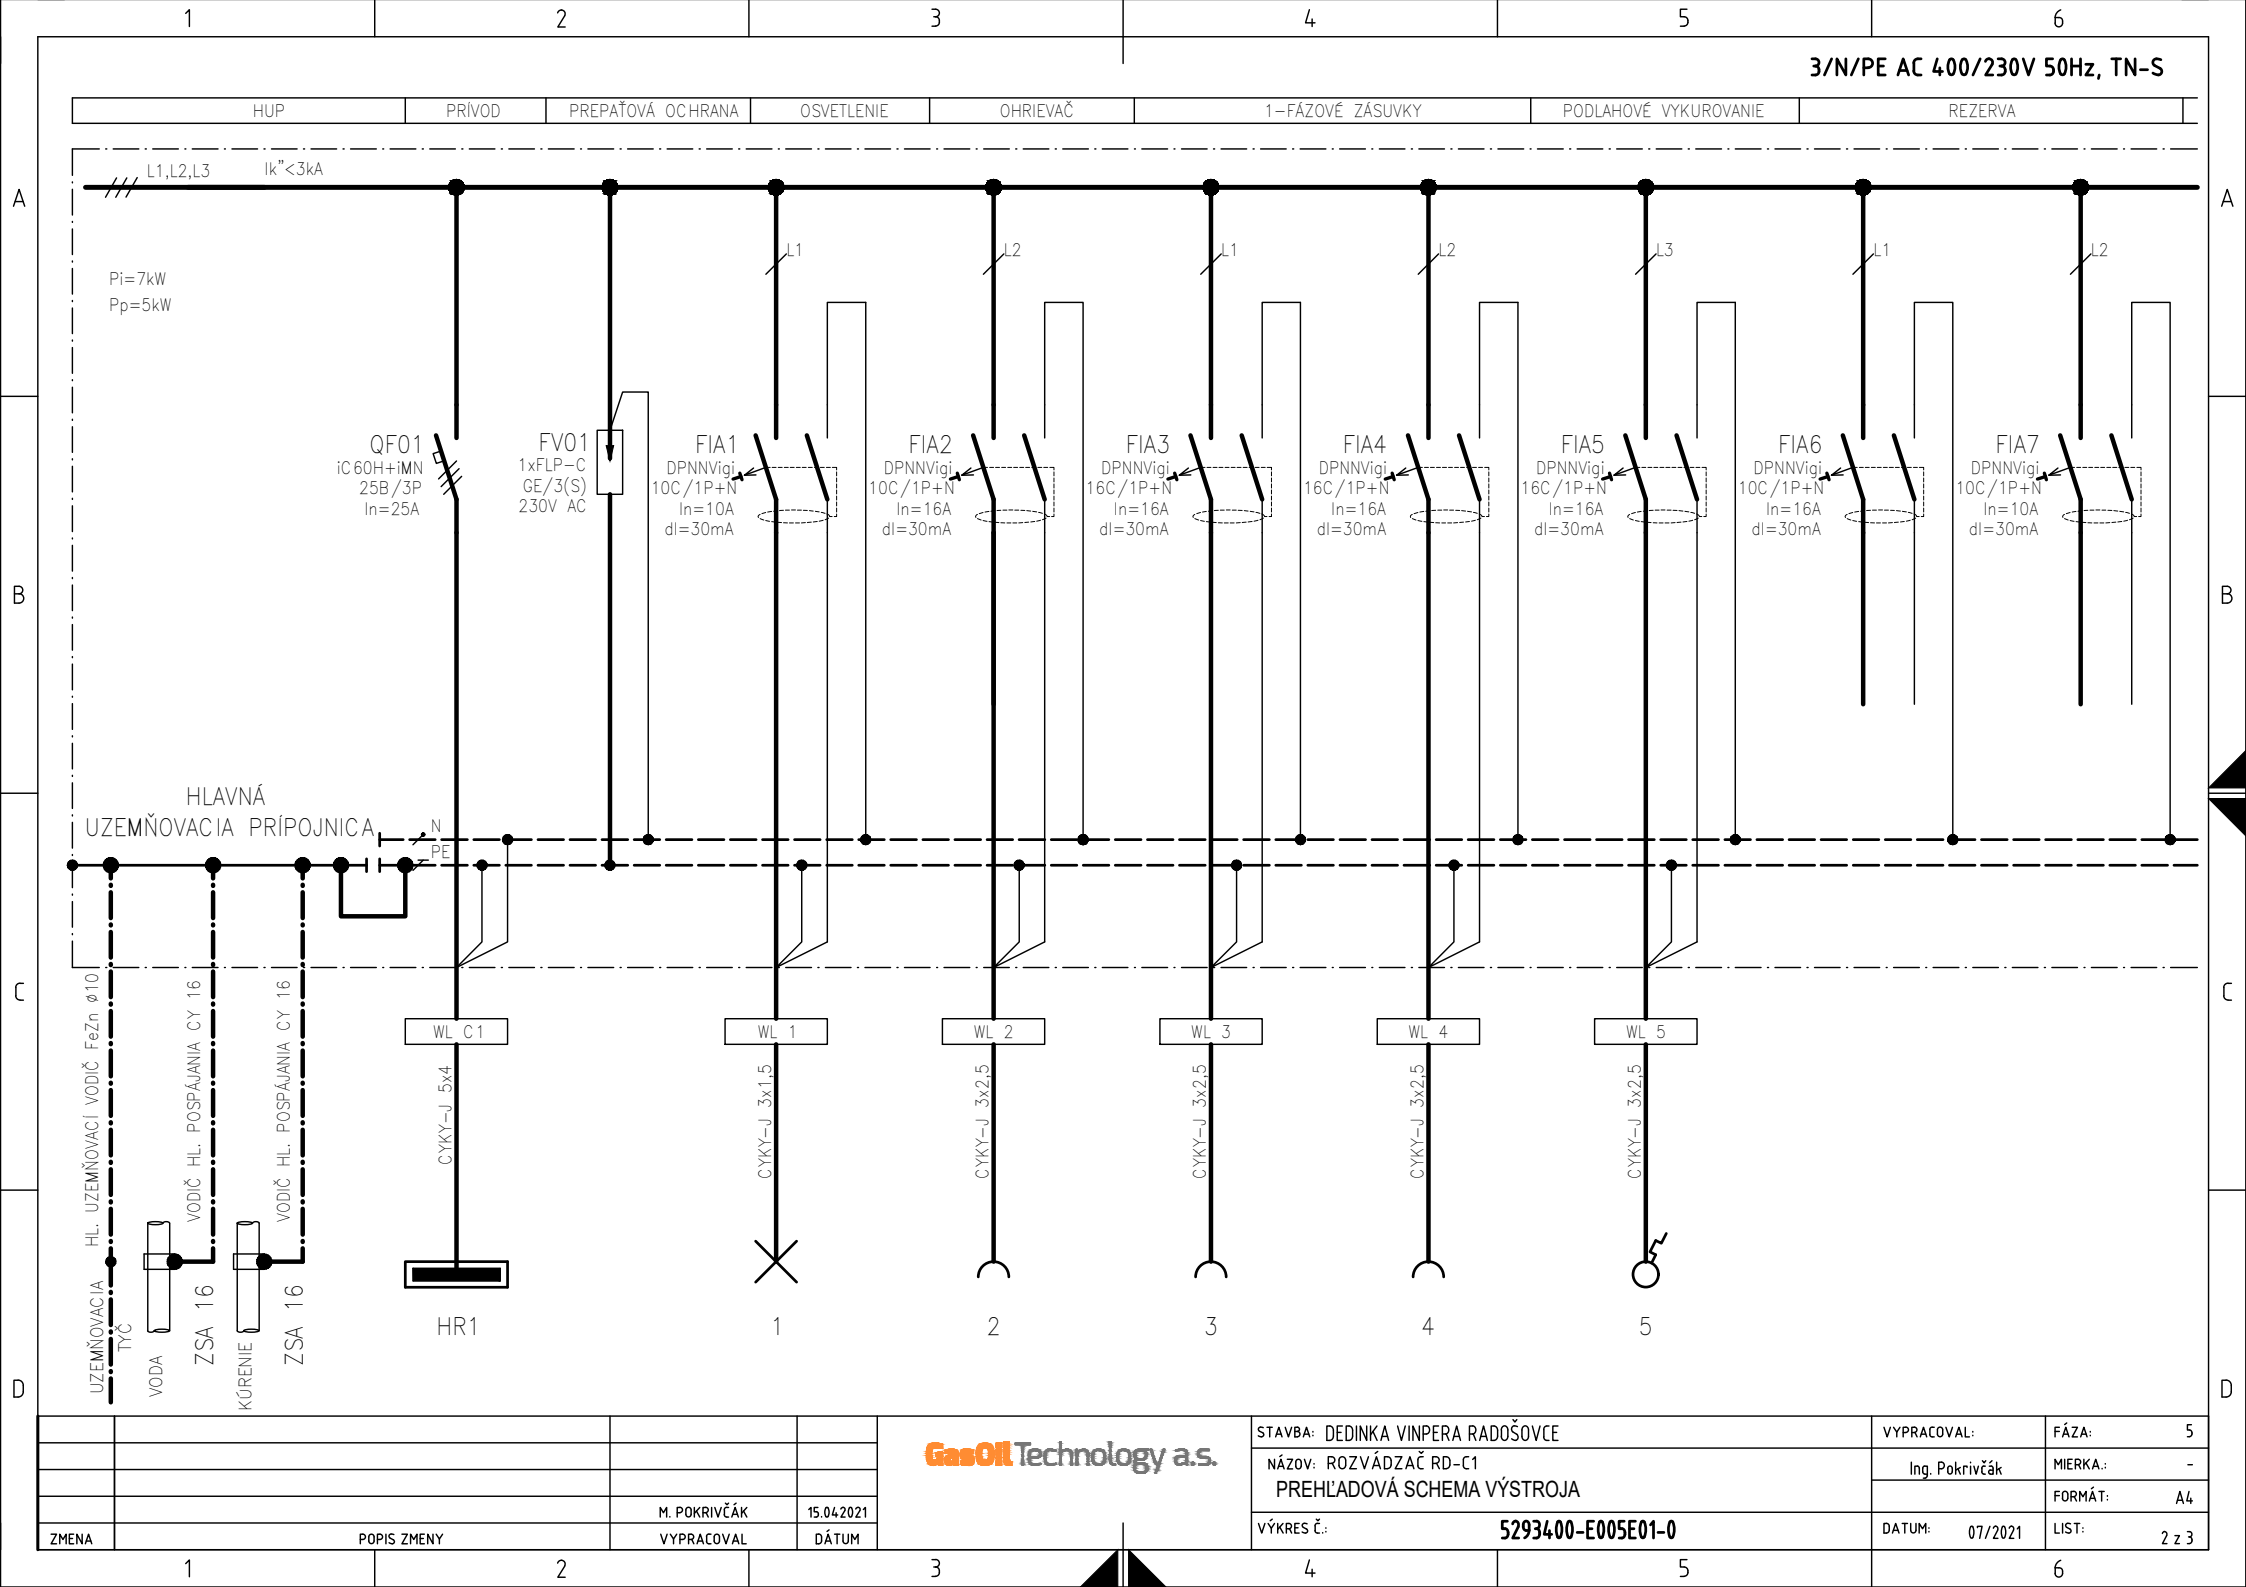

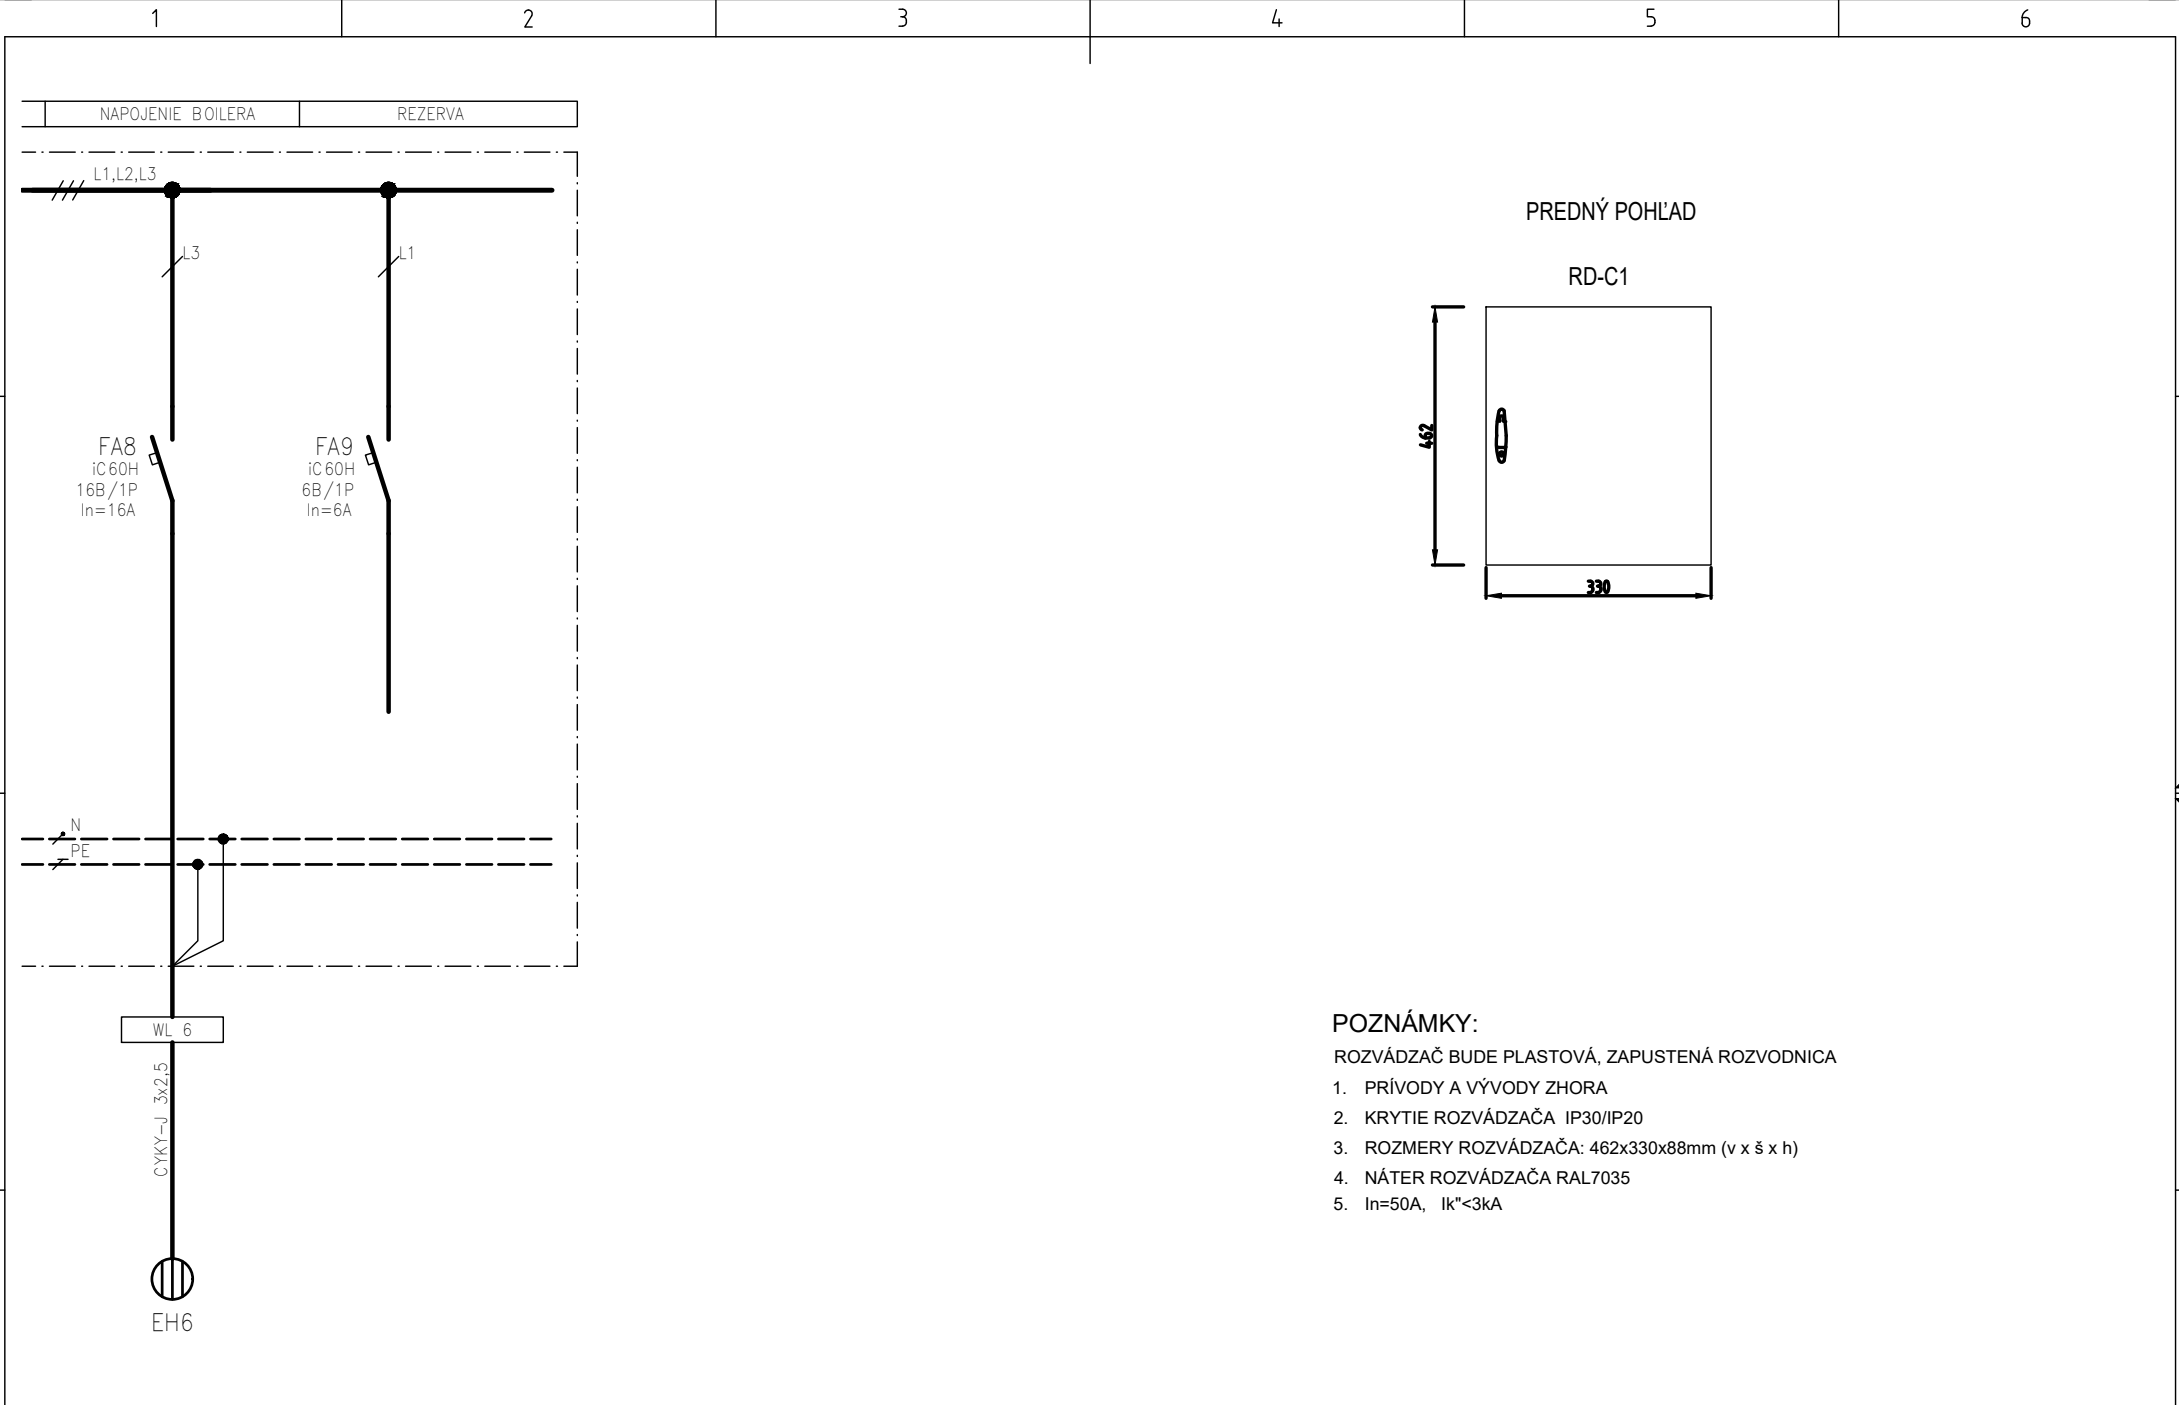

**POZNÁMKY:**  
ROZVÁDZAČ BUDE PLASTOVÁ, ZAPUSTENÁ ROZVODNICA

- 1. PRÍVODY A VÝVODY ZHORA
- 2. KRYTIE ROZVÁDZAČA IP30/IP20
- 3. ROZMERY ROZVÁDZAČA: 462x330x88mm (v x š x h)
- 4. NÁTER ROZVÁDZAČA RAL7035
- 5. In=50A, Ik"<3kA

				GasOilTechnology a.s.	STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	VYPRACOVAL:	FÁZA: 5
					NÁZOV: ROZVÁDZAČE RD-C1	Ing. Pokrivčák	MIERKA: -
					PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD		FORMÁT: A4
					VÝKRES Č.: 5293400-E005E01-0	DATUM: 07/2021	LIST: 3 z 3
ZMENA	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	DÁTUM				