
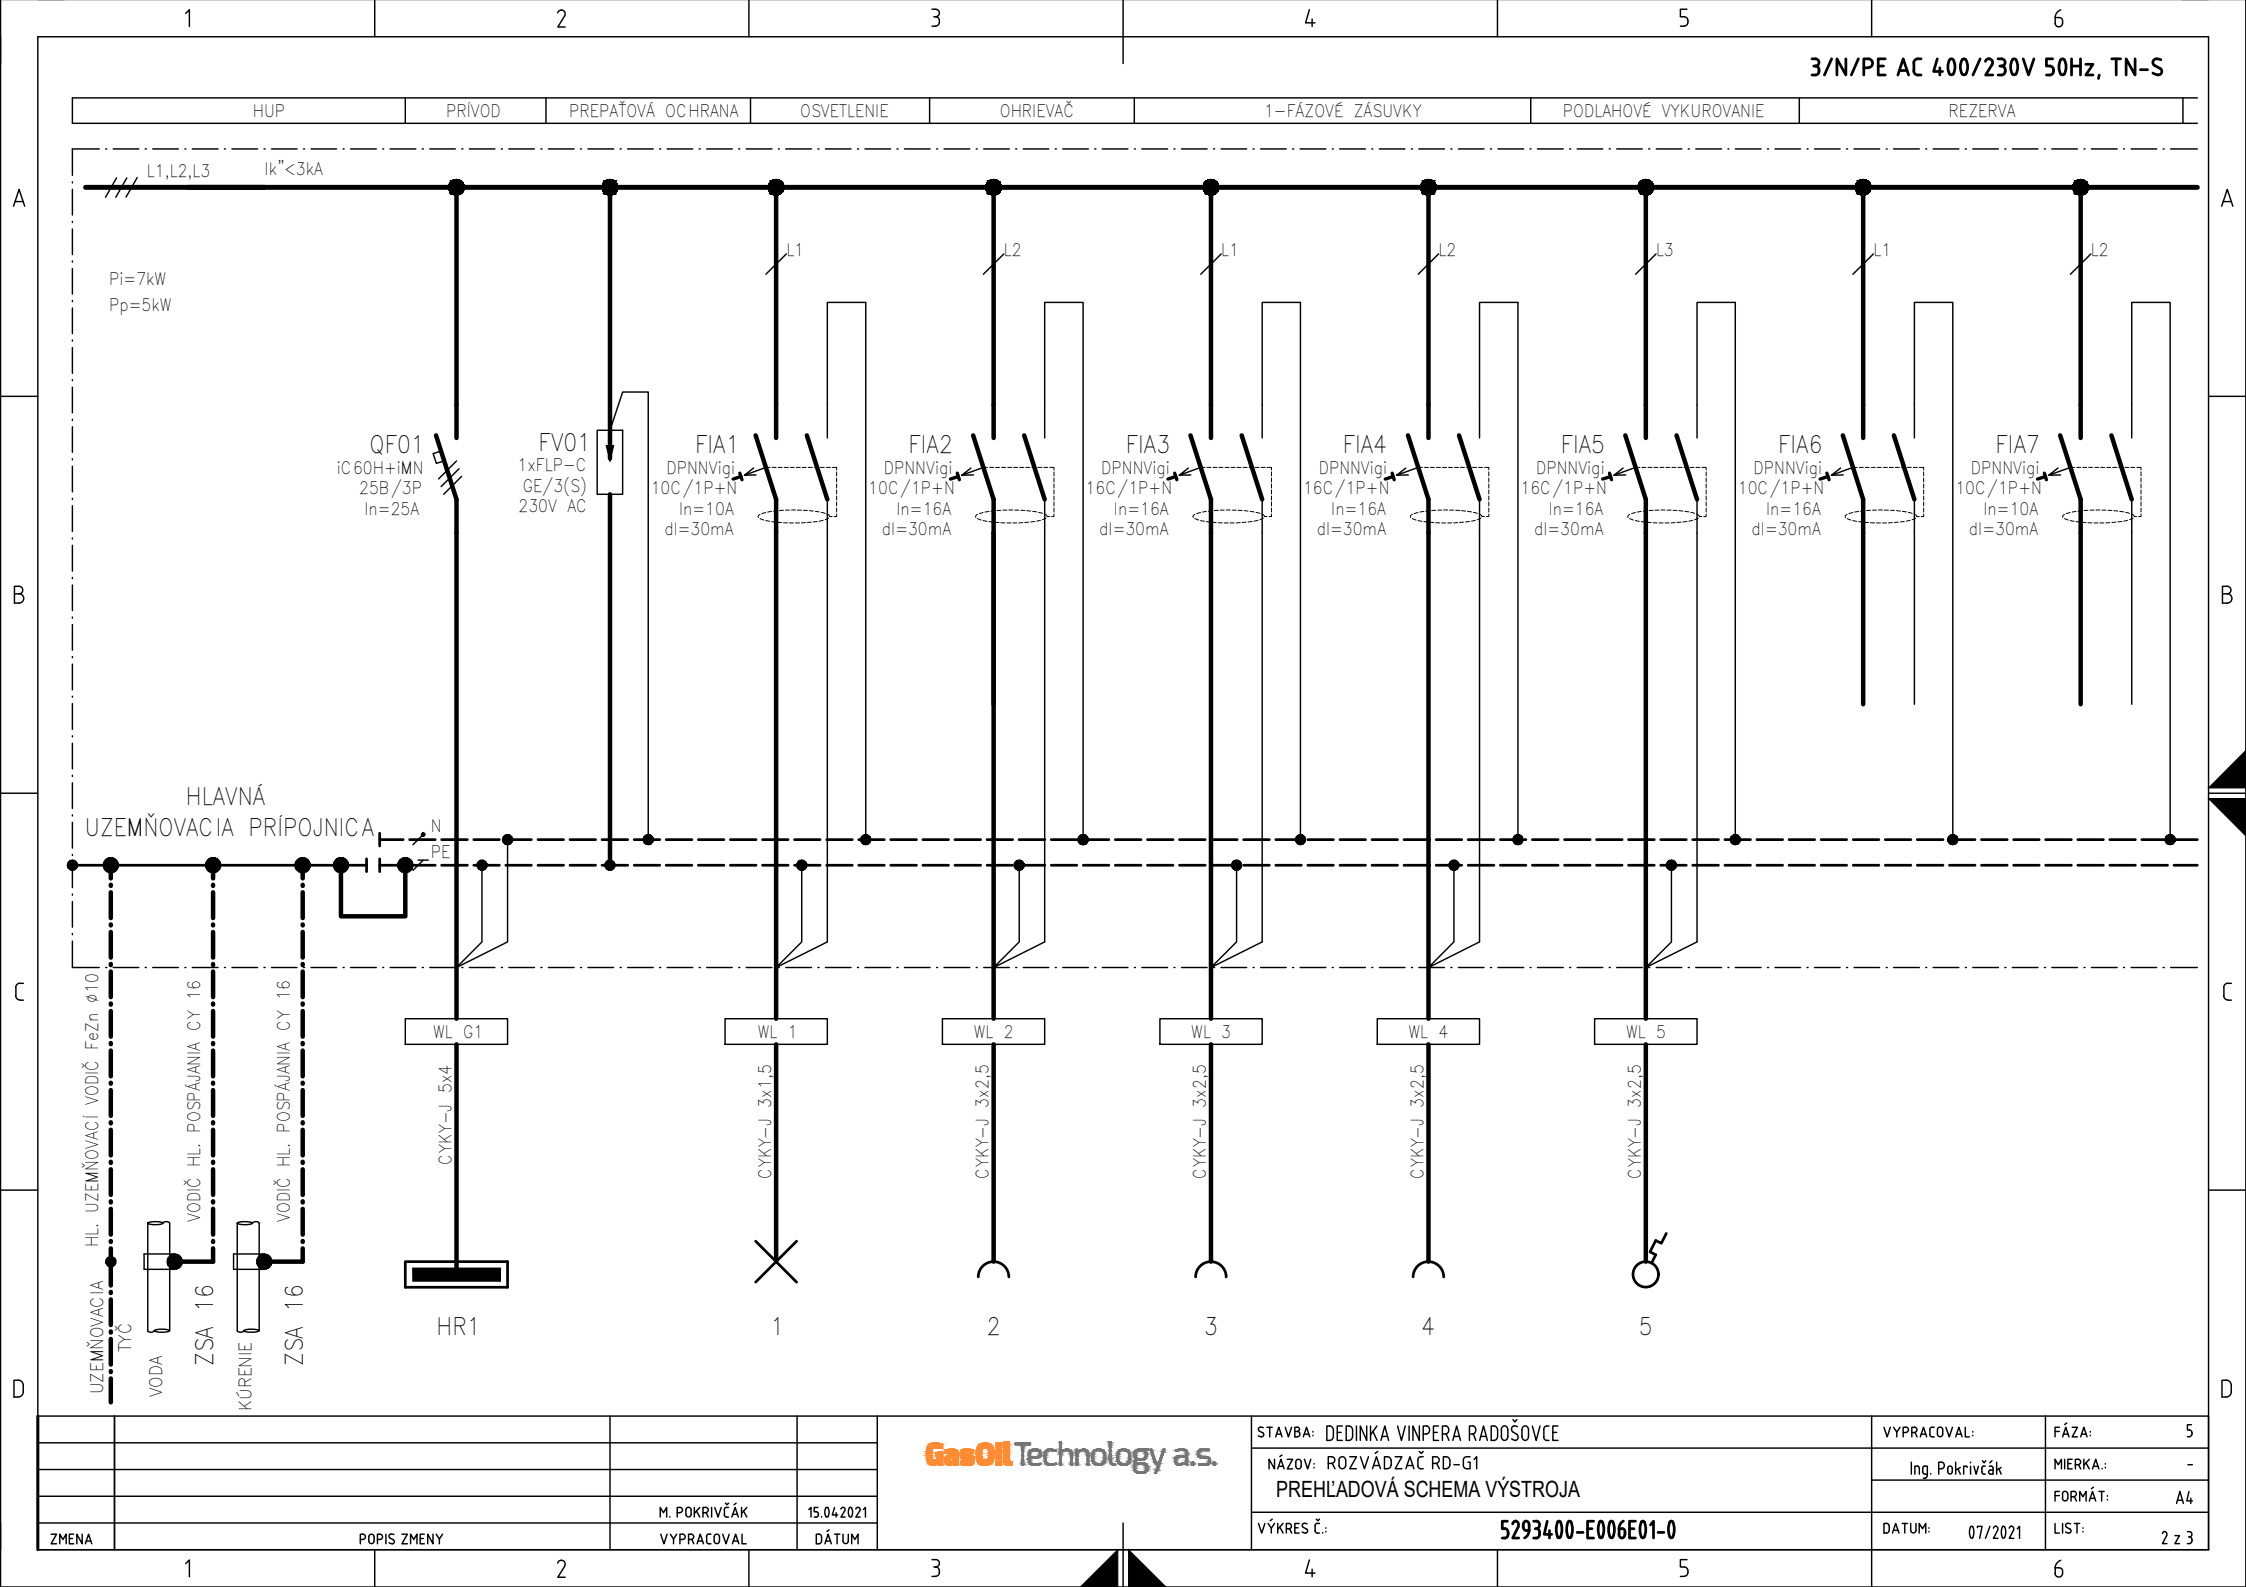
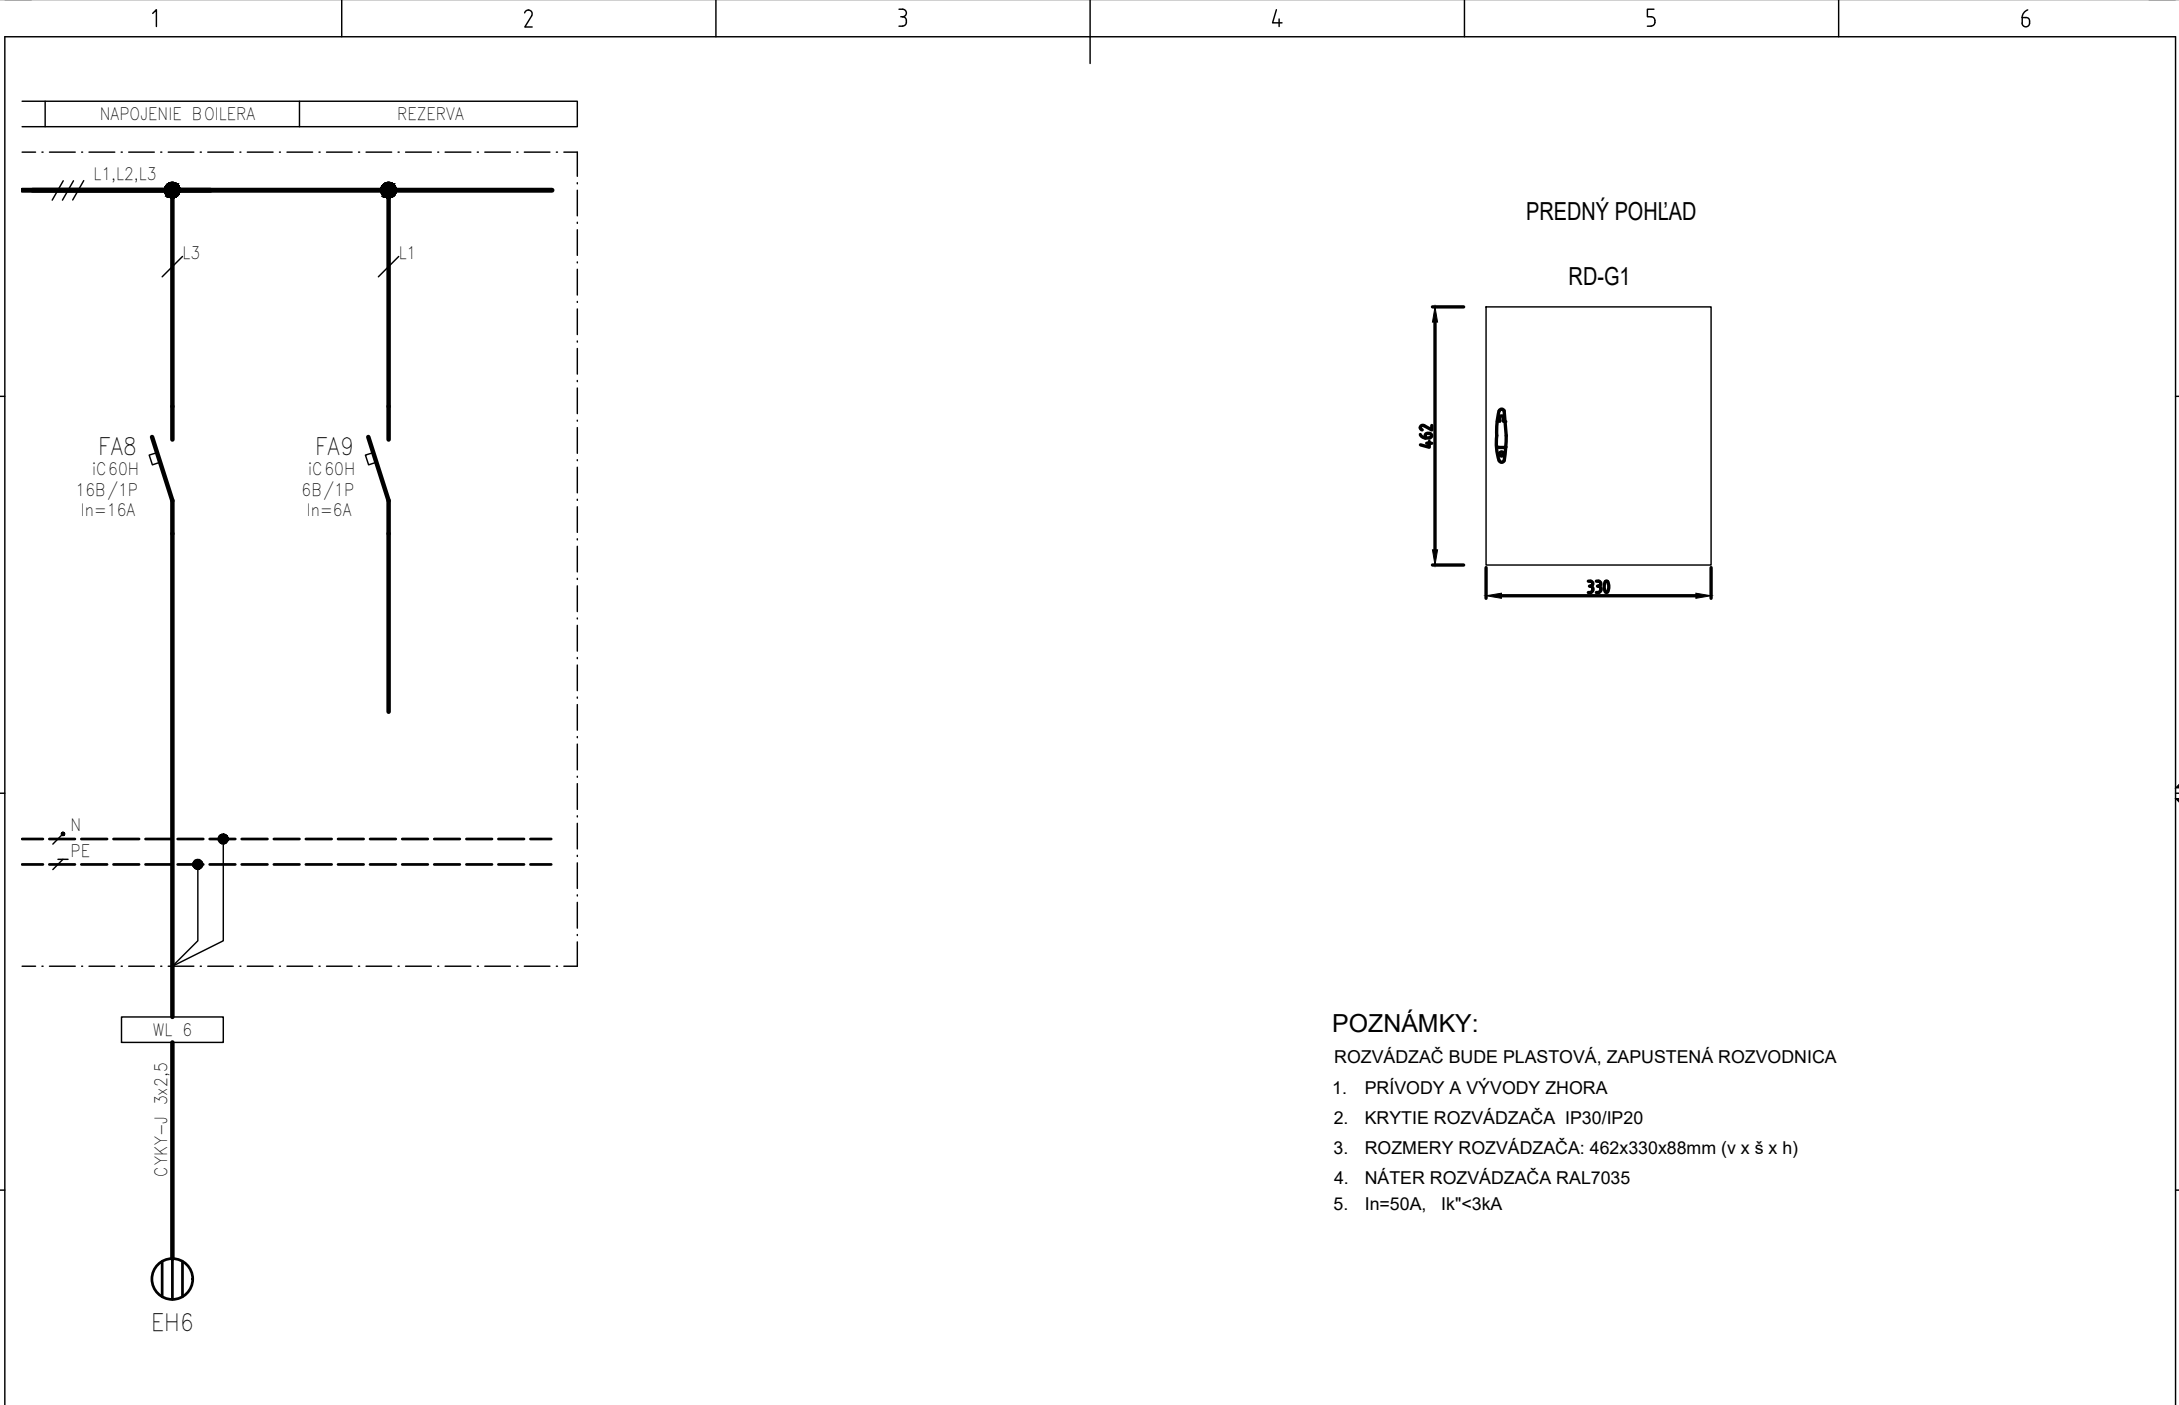


	1	2	3	4	5	6
A	LIST ČÍSLO	OBSAH	LIST ČÍSLO	OBSAH	Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: Izolovaním živých častí Krytmi Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania Vonkajšie vplyvy: Vid' protokol o určení vonkajších vplyvov	
	1	TITULNÝ LIST				
	2	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA				
B	3	PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD				
C						
D						
	1	2	3	4	5	6

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
PROJEKTANT		ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	 GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN POKRIVČÁK		
KONTROLOVAL		ING. ONDREJ MONKA		
INVESTOR		MANAŽÉR PROJEKTU		
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ – SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		ING. MILAN VARHOL		
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
			DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
			FORMÁT A 4	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK “G”			MIERKA	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA ELEKTRO			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/50	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RD-G1			ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E006E01-0	
			LIST 1 / 3	





POZNÁMKY:
ROZVÁDZAČ BUDE PLASTOVÁ, ZAPUSTENÁ ROZVODNICA

- 1. PRÍVODY A VÝVODY ZHORA
- 2. KRYTIE ROZVÁDZAČA IP30/IP20
- 3. ROZMERY ROZVÁDZAČA: 462x330x88mm (v x š x h)
- 4. NÁTER ROZVÁDZAČA RAL7035
- 5. In=50A, Ik"<3kA

				GasOilTechnology a.s.	STAVBA: DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE	VYPRACOVAL:	FÁZA:	5
					NÁZOV: ROZVÁDZAČE RD-G1	Ing. Pokrivčák	MIERKA:	-
					PREHLADOVÁ SCHÉMA VÝSTROJA A PREDNÝ POHĽAD		FORMÁT:	A4
					VÝKRES Č.:	5293400-E006E01-0	DATUM:	07/2021
ZMENA	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	DÁTUM				LIST:	3 z 3