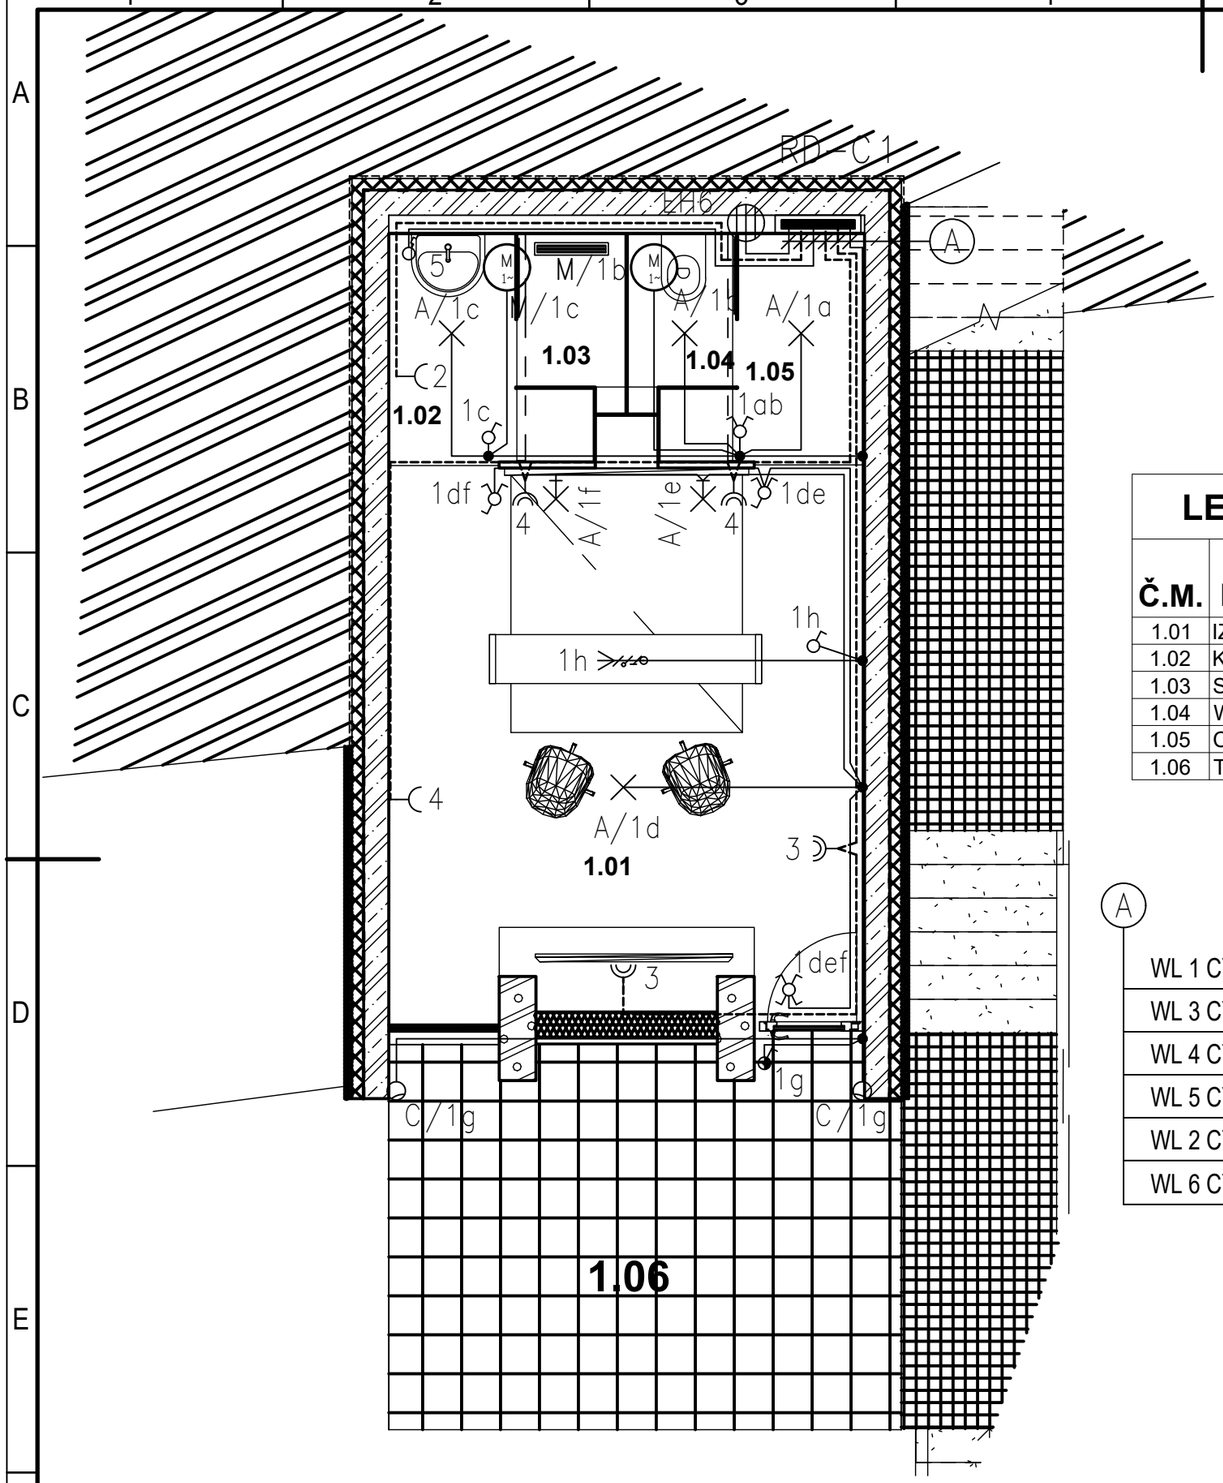

LEGENDA MIESTNOSTI 1.NP

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	OSVETLENIE [lx]
1.01	IZBA	17,27 m²	200
1.02	KÚPELŇA	1,96 m²	200
1.03	SPRCHA	1,11 m²	
1.04	WC	1,11 m²	200
1.05	CHODBA	1,99 m²	100
1.06	TERASA	12,91 m²	100

A

WL 1 CYKY-J 3x1,5
WL 3 CYKY-J 3x2,5
WL 4 CYKY-J 3x2,5
WL 5 CYKY-J 3x2,5
WL 2 CYKY-J 3x2,5
WL 6 CYKY-J 3x2,5

Systém: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Základná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Izolovaním živých častí
Krytmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy: Viď protokol o určení vonkajších vplyvov

LEGENDA :

- ROZVÁDZAČ
- M 1~ ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
- BOILER
- LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ PRISADENÉ
- LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ REFLEKTOROVÉ
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP44
- STRIEDAVÝ SPÍNAČ, IP20
- KRÍŽOVÝ SPÍNAČ, IP20
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, IP20
- 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- DVOJITÁ 1-FÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP20
- TERMOSTAT (dodávka zariadenia DEVI)
- VOLNÝ VÝVOD (1NPE) V KRABICI KO (vyhrievaci el. panel cca 500W)
- SVETELNÉ ROZVODY POD OMIETKOU
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY POD OMIETKOU

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT	ZODP.PROJ.
			PODPIS	PODPIS

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING.ARCH.PETER.C.ABONYI
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN POKRIVČÁK
KONTROLOVAL	ING. ONDREJ MONKA

GasOil Technology a.s.
Námestie svätého Egídia 40/93
058 01 Poprad, Slovakia
www.gasoil-tech.com

INVESTOR
ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166

MANAŽÉR PROJEKTU
ING. MILAN VARHOĽ

STAVBA
DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE

STUPEŇ
DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA

DÁTUM
07/2021

ČÍSLO PARE

FORMÁT
A 3

STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR
SO 05 UBYTOVACÍ DOMČEK "C"

MIERKA
1 . 50

PROFESIA / PREV. JEDNOTKA
ELEKTRO

ČÍSLO ZÁKAZKY
934/18/50

NÁZOV VÝKRESU
SITUAČNÁ SCHÉMA INŠTALÁCIE 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU
5293400-E005E03-0

LIST
1 / 1