

PÔDORYS ZAPUSTENÉHO  
PODLAŽIA

PÔDORYS NADZEMNÉHO  
PODLAŽIA


ZAR. 1.1

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

VZT výkon - odvod 80m3/h, snímač vlhkosti

Rozmer 222x118 v=256mm, 2,2 kg

El. pr. P=28 W, 12V SELV, Transformátor

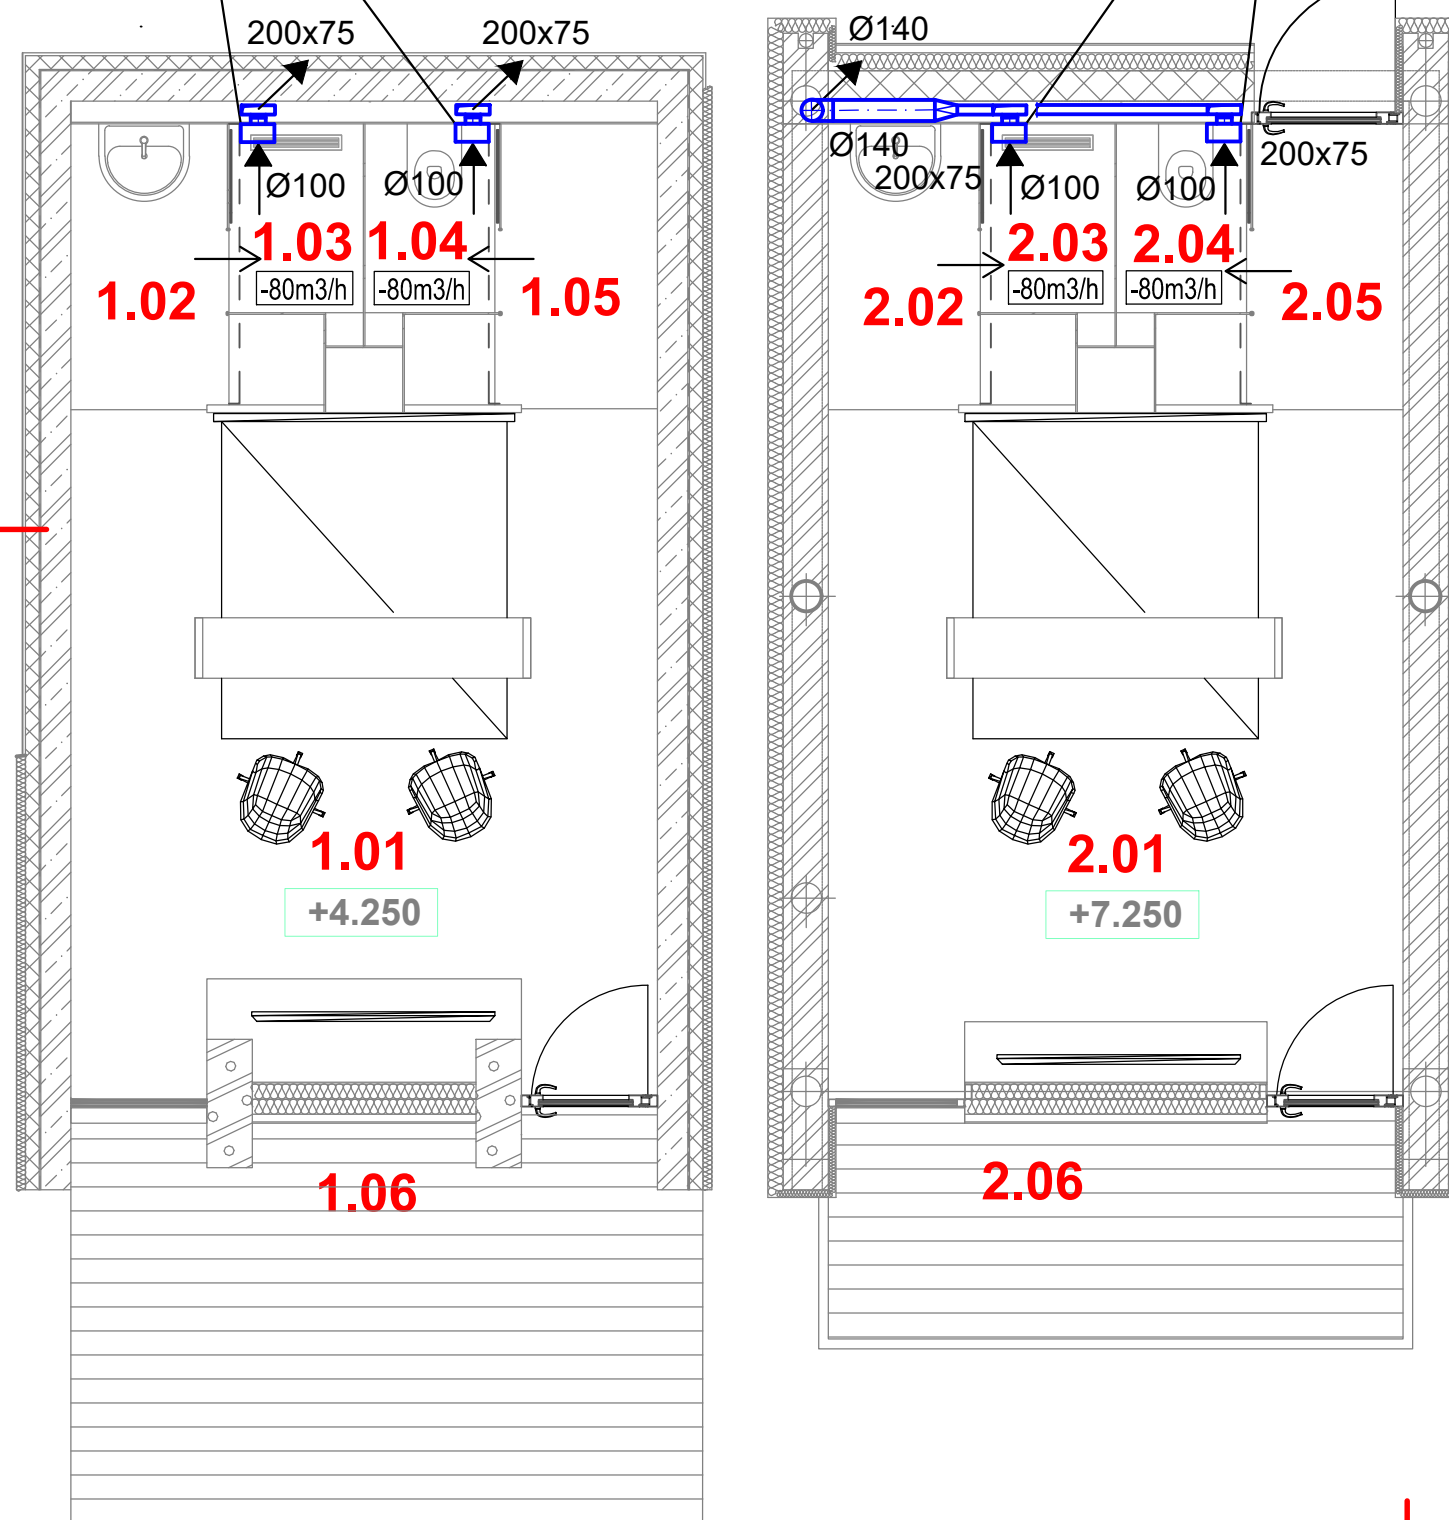

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	MIESTNOST	PRÍVOD VZDUCHU [m3/hod]	ODVOD VZDUCHU [m3/hod]	VETRIANIE - TYP / ÚPRAVA / BILANCIA
1.01	IZBA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
1.02	KÚPEĽŇA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
1.03	SPRCHA	-	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
1.04	WC	-	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
1.05	CHODBA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
1.06	TERASA	-	-	PRIRODZENÉ / - / VONKAJŠÍ PRIESTOR
2.01	IZBA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
2.02	KÚPEĽŇA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
2.03	SPRCHA	-	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
2.04	WC	-	80	NÚTENÉ / 0 / PODTLAKOVÉ
2.05	CHODBA	-	-	PRIRODZENÉ / - / ROVNOTLAKÉ
2.06	BALKÓN	-	-	PRIRODZENÉ / - / VONKAJŠÍ PRIESTOR

LEGENDA ÚPRAV :

0 - ODSÁVANIE

POZNÁMKA - LEGENDA

→ ODVOD VZDUCHU - NÚTENÝ  
--→ TOK VZDUCHU - PODTLAKOM / PRETLAKOM

0,000 = 295,84 m n.m.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	ING.ARCH.PETER.C.ABONYI	<div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoil-tech.com</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL ZAJAC		
KONTROLOVAL	ING. ĽUDOVÍT KOPINSKÝ		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166		MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOĽ	
STAVBA  DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE		STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	
		DÁTUM 07/2021	ČÍSLO PARE
		FORMÁT A 3	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"		MIERKA 1 : 50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52	
NÁZOV VÝKRESU PÔDORYS ZAPUSTENÉHO A NADZEMNÉHO PODLAŽIA		ČÍSLO VÝKRESU 5293400-E006VV01-0	LIST 1 / 1